

# **Beszámoló**

## **Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**

### **2011. évi munkájáról**

Összeállította: Székely Attila tű. alezredes, tűzoltósági tanácsos

## **Vezetés, együttműködés területe:**

### **1. Alapadatok:**

A monori Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területéhez 2011-ben 18 település (Bénye, Csévharaszt, Ecser, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés), míg elsődleges működési körzetébe szintén 18 település (Bénye, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés) tartozott, melyekből 6 város, 1 nagyközség és 11 község.

A monori Tűzoltó-parancsnokság illetékességi/működési területének nagysága: 545,97 km<sup>2</sup>  
Népesség nagysága: 127.097 fő. Népsűrűség: 232,79 fő/km<sup>2</sup>.

A 2009. évben a monori Önkormányzat támogatásával, az önrész biztosításával benyújtott laktanya építésre vonatkozó pályázatot a tavalyi évben az önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá vonása következtében át kellett dolgozni, így a beruházás megkezdése elmaradt. Reményeink szerint az idei év második felében a kivitelezés elkezdődhet.

### **2. Személyzeti tevékenység:**

A 2011. évet 70 fővel zártuk, ebből 67 fő hivatásos és 2+1 fő közalkalmazott (a +1 fő létszámfeletti, aki a 2011.02.24-óta folyamatosan betegállományban van).

Az 67 fő hivatásos állományú létszám megoszlása: 4 fő főtitst, 6 fő tiszt, 4 fő zászlós és 53 fő tiszthelyettes.

Egy fő tiszthelyettes kérte közös megegyezéssel szolgálati viszonyának megszüntetését, egy fő pedig áthelyezését kérte az Érdi Tűzoltóságra.

Parancsnokságunkon 2011. évben 3 fő diplomázott le sikeresen, 2 főnek azonban még nem sikerült a nyelvvizsga, így nem kapták meg a diplomájukat, 1 fő tette le a KOK-on a tűzoltó technikai vizsgát, 4 fő pedig felsőfokú képzésben vesz részt.

2011. évben rendelkezésre álló jutalomkeretből 15 fő részesült parancsnoki jutalomban.

10 éves szolgálat után a Szolgálati jelet 7 fő vette át. BM 10 éves alkalmazási jogviszony utáni jutalomra jogosultság 7 főnek, 15 éves 2 főnek járt. Jubileumi jutalmat 2 fő kapta meg.

Az év folyamán 2 fő ellen lett fegyelmi eljárás indítva.

A Szociális Bizottság döntése alapján 7 esetben lett szülési segély kifizetve (nettó: 38.650,- Ft/fő),

3 fő részesült egyszeri eseti segélyben nehéz anyagi helyzete miatt (2 fő nettó: 77.300,-Ft összegben 1 fő pedig nettó: 60.625,-Ft összegben). A cafeteria összege bruttó: 200.000,-Ft/fő volt.

December 9-én tartottuk a szokásos Mikulás napi ünnepségünket.

December 19-én pedig a nyugállományban lévő kollégákat hívtuk meg egy nyugdíjastalálkozóra, ahol tájékoztatást kaptak az elmúlt időszak eseményeiről, ill. a kerek évfordulót ünneplők (3 fő 60 éves volt 2011-ben) tárgy jutalomban részesültek.

### **3. Koordinációs tevékenység:**

A monori Tűzoltó-parancsnokság rendelkezik a tűzoltóság működéséhez szükséges alapdokumentumokkal (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Munkaterv, stb.).

Vezetői értekezleteket szükség szerint, de legalább havonta tartunk, ahol alapvetően a törzs állomány vesz részt. A szolgálat parancsnokoknak a TMMO vezetőjének irányításával

általában félévente tartunk megbeszéléseket. A készenléti állománnyal legalább negyedévente tartunk csoportonként megbeszéléseket.

#### **4. Együttműködési tevékenység:**

A Tűzoltó-parancsnokság az Önkormányzattal, ill. a megyei Igazgatósággal mondhatni napi kapcsolatban van, míg a polgári védelmi kirendeltséggel a kapcsolata a munkavégzéshez szükséges mértékű. A Helyi védelmi bizottság ülésein a parancsnok folyamatosan részt vesz, amelyek általában évente kétszer vannak megtartva. A Tűzoltó-parancsnokság 2011-ben is beszámolt a fenntartó monori Önkormányzatnak a végzett munkáról, mely beszámolót egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület. A Tűzoltó-parancsnokság elismertségét mutatja, hogy 2011-ben a Tűzoltó-parancsnokság kapta a monori Képviselő-testület által alapított „Monor város közbiztonságáért” díjat. A területünkön lévő többi Önkormányzat – a vecsésin kívül – csak időszakonként igényel tájékoztatást a tűzoltóság munkájáról, azonban az éves beszámolókat részükre is megküldjük.

A Tűzoltó-parancsnokság kapcsolata a társszervekkel (mentők, rendőrség) napi szintű, jól működő, több kolléga is másodállásban mentősként dolgozik. A monori Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a tavalyi évig 4 db önkéntes tűzoltó egyesület volt (Üllő, Süllysáp, Nyáregyháza, Gyömrő), melyekkel a tűzoltóság együttműködési megállapodással is rendelkezik, így aktívan rész vesznek a tűz- és káresetek felszámolásában.

#### **5. Civil kapcsolatok:**

Bemutatót, előadást többször - különösen május, június hónapokban - tartottunk óvodáknál, iskoláknál, melyeken összesen több száz gyerek és felnőtt vett részt. Lakossági rendezvényeken is - falunap, majális, stb. – szinte a működési terület minden településén részt vettünk, melyeken nyilvános gyakorlatot és bemutatókat tartottunk.

A tavalyi évben többször forgattak a vecsési Williams Tv munkatársai a tűzoltóság tevékenységéről (Dóra-majori Tűzoltó Viadal, káreseti beavatkozások, aktuális tűzmelegelőzési témák /pl.: tűzvédelmi szabályok betartása, tűzgyújtási tilalom, karácsonyi veszélyek, stb./, az önkormányzati tűzoltóságok átalakításával kapcsolatos kérdések, stb.).

A XVII. kerületben megjelenő, de Budapest agglomerációjáról is beszámoló és Maglódon, Ecseren, Gyömrőn terjesztett „Helyi hírek” című tájékoztató jellegű havi lapban is alkalmanként jelennek meg a monori Tűzoltósággal kapcsolatos hírek, információk.

#### **6. Nemzetközi együttműködési tevékenység:**

Nem volt nemzetközi kapcsolat.

#### **7. Munkavédelem helyzete:**

*A munkavédelmi szemlék tapasztalatai*

A főbb hiányosságok: a különböző helyiségek épületszerkezetei elhasználódtak, vizesedtek, a világítástechnika, valamint az azokat biztosító villamos berendezések több évtizede lettek kialakítva. Nincs elegendő tér az öltözködéshez, közlekedéshez, anyagok és iratok tárolásához, sportoláshoz, pihenéshez, kikapcsolódáshoz. Ezen túl a gépjárművek, és egyéb technikai felszerelések tárolása, tisztítása (főleg a téli időszakban) sem megoldott. Ezen a helyzeten az elmúlt években a lehetőségeket maximálisan kihasználva próbáltunk javítani (pl.: az épületrészek funkciójának racionális átalakításával, valamint konténeres beszerzésével, fedett, de nyitott parkoló kialakításával). Ezáltal az elhelyezésen, tároláson sikerült valamelyest javítani, de ezzel egyidejűleg nőtt a terület beépítettsége, szűkült a mozgástér.

### *Szolgálati balesetek értékelése*

A 2011-es évben egy munkabaleset volt, melynek következtében a kiesett napok száma 94 volt. A baleset kivizsgálása során az iratok határidőre való felterjesztése megfelelő volt. Az elszenvedett baleset kárelhárítás (favágás) közben történt. A baleseti helyzet javítása érdekében soron kívüli oktatások lettek megtartva a szolgálati csoportokban.

### *Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete, értékelése*

A készenléti állomány egyéni védőeszközzel történő ellátása megfelelőnek ítélt. A készenléti szolgálatot ellátók és vonulásra kötelezettek rendelkeznek bevetési védőruhával. Folyamatosan, az elhasználódás ütemében beszerzésre kerültek a tűzoltó bevetési ruhák. A megfelelő mennyiségű és méretű, védőruha és védőeszköz készleten tartása, amely a védőképesség csökkenés esetén az azonnali cseréhez szükséges, nem mindig megoldott.

A készenléti szolgálatot ellátó állomány zöme rendelkezik FIRE-PRO típusú, megfelelő védettséget adó és méret szerinti tűzoltó-védőkesztyűvel. A megfelelő mennyiségű és méretű tartalék, készleten tartása, amely a védőképesség csökkenés esetén az azonnali cseréhez szükséges, ugyanilyen típusú védőkesztyűvel nem megoldott.

A Haix és EWS tűzoltó védőcsizmák védőképesség csökkenés miatti cseréje használatuktól függően folyamatosan történik.

A Sparco típusú kámzsák használatának megtiltása következtében, megrendelésre kerültek az új kámzsák, azonban a forgalmazó csak 2012. február végére igazolta vissza azok leszállítását, a leterheltségére hivatkozva. A leszállítás azóta már megtörtént.

### *A munkahelyek, létesítmények kialakítása, állapota*

A munkavédelmi szemlék, ellenőrzések alkalmával többször is jelezve volt, hogy a meglévő épületegyüttes nem tudja biztosítani a napi feladatok maradéktalan és biztonságos ellátását. Ez ugyanúgy vonatkozik a 8 órás és a 24 órás szolgálatra is. A személyi állomány annyit tud tenni, hogy saját munkájával alakítgatja, toldozza-foltozza az épületeket, és próbál javítani a komfortérzeten. A kockázatértékelés éves felülvizsgálata minden évben megtörténik. Az épületegyüttes adottságai miatt nehéz a kockázatok további csökkentése.

### *A munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos problémák, javaslatok*

A Tűzoltó-parancsnokság jelenlegi területén az elhelyezési körülmények rosszak, túlszűfoltak, a mozgáshoz szükséges teret nem tudjuk növelni, az épületegyüttes állagát nem tudjuk javítani, legfeljebb szinten tartani. A szolgálati gépjárművek elhelyezése is egyre nagyobb gondot jelent, főleg a téli időszakban.

## **8. Ügyviteli munka.**

A monori Tűzoltóságon az ügyviteli munka 1 fő (jogi asszisztens) szervezésében történt. Az ügyviteli rend a **Szervezeti és működési szabályzatban rögzítésre került.**

2011. december 31-ig a tűzoltóság iratainak kezelése a 2003. január 01-jével kiadott **Iratkezelési Szabályzat** és a mellékletét képező **Iratári Terv** alapján történt. Az iratok nyilvántartását iktatókönyvben manuálisan végeztük. Az ügykezelési szabályzat alapján a nyílt iratoknak és a titkos iratoknak külön ügyirat-nyilvántartást vezettünk. Az ügykezelő rendelkezett a minősített iratok kezeléséhez szükséges engedéllyel. Az ügykezelő az iratok kezelésénél figyelembe vette a köziratok védelméről szóló hatályos jogszabályokat, továbbá a titokvédelmi jogszabályok előírásait és az érvénybe lévő titokkörü jegyzékeket.

## **Szakmai tevékenység**

### **Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási statisztika és annak elemzése)**

A 2011-es évben Monor HÖT az elsődleges működési körzetében 817 vonulást hajtott végre (551 tüzeset, 266 műszaki mentés), melyből 629 (77 %) beavatkozást igénylő esemény volt. 10 alkalommal vonult monori szer a környező Tűzoltó-parancsnokságok területére segítségnyújtásra. 2010. évhez képest a riasztások száma csökkent. Riasztási fokozatok alapján 1 db III-as kiemelt, 8 db II-es kiemelt fokozatú káreset volt. Az esetek 61 %-ában 1, 24 %-ában 2, míg 9 %-ában 3 szer riasztása történt meg. 7, illetve 14 szer riasztása 1-1 esetben volt. Monor HÖT elsődleges működési körzetében 4 db önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az önkéntes tűzoltó egyesületek a hatályos együttműködési megállapodások alapján 207 esetben segítettek a tűzoltási és műszaki mentési munkát.

Tűzoltóságunk adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A statisztikai adatok elemzése során megállapítható, hogy az elsődleges működési körzetbe tartozó településekre az átlagos vonulási idő 20 perc alatt volt. A beavatkozások átlagos ideje tüzesetek során 41 perc, míg műszaki mentések alkalmával 42 perc volt. (A statisztikai adatokat tartalmazó grafikonokat a beszámoló 2. sz. melléklete (4 ábra) tartalmazza.)

A káresetek felszámolásánál az állomány szakszerűen avatkozott be, a hatályos jogszabályok és a BM OKF főigazgatói intézkedések alapján.

### **Ügyeleti rendszer helyzete, tapasztalatok**

Híradó ügyelet: A készenléti jellegű szolgálat állományából szolgálati csoportonként 1 fő lát el híradó ügyeleti szolgálatot, napi szolgálati vezénylés alapján. A híradó ügyelet tárgyi és technikai feltételei adottak. A híradó ügyeletet ellátók a szolgálat ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében folyamatos képzésben részesültek.

Tapasztalatok: A híradó ügyeletes leterheltsége igen nagy. Káreset felszámolás során sok az egy időben végrehajtandó feladatok száma.

### **Képzés, továbbképzés végrehajtásának helyzete, tapasztalatai**

Az állomány képzését 2011. évben a jóváhagyott képzési terv alapján hajtottuk végre, melyet a rendszeresített oktatási naplóban dokumentáltunk. Az év végi számonkéréseket a szolgálati csoportok elvégezték. A központilag szervezett szakmai továbbképzéseken a kijelölt állomány részt vett.

Továbbképzést szerveztünk az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokainak és állományának.

### **Versenyek**

2011-ben két alkalommal hagyományőrző versenyen vett részt az állomány egy része, illetve az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel immár ötödik alkalommal megszervezett Dóra-majori Tűzoltó Viadalon egy csapat indult.

### **Technikai ellátottság, észrevételek**

A Tűzoltó-parancsnokság tűzoltási-, műszaki mentési tevékenységének ellátásához szükséges technikai felszereltség megfelelő, az eszközök az előírt felülvizsgálatokkal rendelkeznek. A szerek magas igénybevétele miatt a meghibásodások gyakoriak voltak. A Renault Midlum FS 38/3,8 típusú gépjárműfecskendő váltó meghibásodás miatt több hónapig kiesett a szolgálatból. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján feltétlenül szükség lenne egy vízszállító gépjármű beszerzésére, valamint a közel jövőben egy kombinált szerre, mellyel a magasban

történő beavatkozások is biztosítottak lennének, mivel az elmúlt év is bebizonyította, hogy a jövőben a műszaki mentések (viharkárok) komoly feladat elé állítják a tűzoltóságot.

A speciális eszközök javíttatása (pl. EDR rádió, hőkamera) nehézkes, nem biztosított, sokszor több hónapig is elhúzódik.

### **Gyakorlatok végrehajtása és tapasztalatai**

Az elmúlt évben szolgálati csoportonként 4 db begyakorló és 2 db ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre. A gyakorlatok ellenőrzése és kiértékelése megtörtént, melyet a gyakorlat terveken dokumentáltunk. A gyakorlatok egy részét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai is ellenőriztek. A gyakorlatokba az érintett egyesületeket bevontuk.

A PMKI és a MOL NyRt. által Vecsés külterületére szervezett BT vezetékkel kapcsolatos gyakorlaton részt vettünk.

A gyakorlatokat az állomány szakszerűen hajtotta végre, a gyakorlatok vezetői megfelelően látták el a feladatukat, a gyakorlat előkészítéstől a végrehajtásig. A gyakorlatok alkalmával személyi sérülés nem történt.

### **Hatósági szakterület:**

A hatósági szakterületen a szakhatósági és hatósági feladatokat 2011. évben 2 fő (ebből 1 fő osztályvezető, illetve 1 fő kiemelt főelőadó), megfelelő tűzvédelmi (felsőfokú szakmai) képesítéssel rendelkező személy látta el.

A hatósági osztályon az eljárásokkal kapcsolatosan keletkezett iratok referálása minden esetben folyamatosan megtörtént. Az osztályvezető és a tűzoltó parancsnok egyidejű laktanyában való tartózkodása esetén az osztályvezető a parancsnoki kiadmányozás előtt láttamozta az elkészült iratokat. Az osztályvezető távolléte esetén a referálás közvetlen a tűzoltó parancsnoknál történt. A hatósági osztályon már a döntések (határozat, végzés, szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, tájékoztatás stb.) előkészítésének folyamatában belső szakmai egyeztetések lettek lefolytatva felmerülő kérdések esetén.

A hatósági osztály az iktatókönyvben ügykezelő által vezetett nyilvántartáson túlmenően belső számítógépes nyilvántartást is vezetett a bejövő iratokkal kapcsolatosan. A belső nyilvántartás tartalmazta többek között az eljárás tárgyát, típusát, az eljárás megindításának időpontját, és az ügyintézés határidejét.

A mind pontosabb, szakszerűbb munkavégzés érdekében a hatósági osztály és a készenléti állomány között folyamatos konzultáció zajlott. A munkavégzés során közös hatósági ellenőrzések is lettek lefolytatva, az épület használatbavételeket követően helyismereti foglalkozások lettek szervezve, továbbá a szakhatósági engedélyezési eljárások keretében tűzcsap ellenőrzések lettek végrehajtva, melyet követően hiányosság esetén a szükséges intézkedést a hatósági osztály megtette. A hatósági ellenőrzések megfelelő szintű végrehajtása érdekében a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat tartalmazó ellenőrzési lista készült.

### **Hatósági tevékenység és szankcionálás:**

A hatósági osztály által 2011. évben tervezett ellenőrzések számát és a tervezett ellenőrzések közül végrehajtott ellenőrzések számát, az ellenőrzés típusára bontva (átfogó, utó, cél) az 1. számú melléklet tartalmazza.

**2011.** évben összesen **139** esetben tartottunk az illetékességi területünkön működő cégeknél, vállalkozásoknál és intézményeknél tűzvédelmi ellenőrzést, ebből **52** átfogó ellenőrzés, **21** utó ellenőrzés és **66** cél ellenőrzés volt.

A tervezett ellenőrzések elmaradásának oka leginkább az előre nem tervezett hatósági ellenőrzések megnövekedett száma, ami az egész évre lebontva nagy megterhelést jelentett az egész osztály számára, tekintve a létszámhelyzetet, és a tűzvizsgálattal járó leterheltséget.

A létesítmény ellenőrzéseket követően a szükséges utó ellenőrzések végrehajtásra kerültek, illetve az adott létesítmény előzetes 2012. évre történő utó ellenőrzésre való beütemezése megtörtént.

Az előre nem tervezett (terven felüli) ellenőrzések végrehajtására nagyobb részt az önkormányzati hatóságok által megküldött telep, üzlet nyilvántartásba vételekről szóló igazolások, értesítések, határozatok kapcsán, illetve az évközben elrendelt zenés, táncos szórakozóhelyek tűzvédelmi szempontból biztonságos használatra való alkalmasságának vizsgálata kapcsán került sor. A fennmaradó ellenőrzések végrehajtására közérdekű bejelentések, és egyéb működési engedélyezési eljárások keretében került sor. Egy esetben a készenléti szolgálat által tett írásos jelentés kapcsán került sor az adott létesítmény területén hatósági átfogó ellenőrzés lefolytatására.

A lefolytatott hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatosan – közel minden második ellenőrzés esetében – összesen **60** esetben kezdeményeztünk a tapasztalt hiányosságok miatt valamilyen intézkedést. Hatósági felhívás kiadására **32** esetben, helyszíni bírság kiszabására **13** esetben került sor, az illetékes szabálysértési hatóságoknál **9** esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, míg **6** esetben szabtuk ki a tapasztalt tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok miatt tűzvédelmi bírságot (összege: 3.906.000 Ft).

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérést **7** esetben, míg veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolást **2** esetben engedélyeztünk megfelelő ellensúlyozó intézkedésekkel. A hatóságunkhoz benyújtott eltérési engedély iránti ügyfél kérelmek közül **6** földfeletti tűzcsap nélküli, ill. a jogszabály által előírt 100 m-es távolságon túli kialakításra, illetve **1** gépjármű (parkolóhely) előírt két méteres távolságon belüli elhelyezhetőségére vonatkozott.

Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyezése iránt kérelmek kapcsán **23** határozatot adtunk ki, míg tűzjelző berendezés használatbavételére **17** esetben került sor. Beépített tűzoltó berendezés létesítési engedélyezése iránt kérelmek kapcsán **3** határozatot adtunk ki, míg tűzoltó berendezés használatbavételére **1** esetben került sor. Valamennyi beépített tűzjelző- és oltó-berendezés jogszabály alapján létesült, az év során nem került sor tűzjelző/tűzoltó berendezés létesítésére irányuló hatósági kötelezés kiadására.

Közérdekű bejelentések kapcsán összesen **6** esetben jártunk el, míg tűzvédelmi kötelezettséget **3** esetben állapítottunk meg. A tűzvédelmi kötelezettség megállapítására menekülő ajtó, illetve oltóvíz forrás hiányában, továbbá kémény felülvizsgálatának elmulasztása kapcsán került sor.

A hatósági eljárások során összesen **3** esetben került sor az eljárás érdemi döntés előtti megszüntetésére. Valamennyi megszüntetett eljárás önkormányzati hatóság által megküldött, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység végzésével függött össze. Az eljárások megszüntetésének oka **2** esetben üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység végzése, illetve **1** esetben nem „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi áruk és anyagok forgalmazása volt.

#### **Szakhatósági tevékenység:**

A hatósági osztály a szakhatósági tevékenysége során összesen **428** esetben adott ki szakhatósági állásfoglalást, illetve szakvéleményt, tájékoztatást.

A szakhatósági eljárások során összesen **52** esetben küldtünk az érintett ügyfelek részére hiánypótlásra való felhívást, illetve telekalakítási engedélyezési eljárások során összesen **4** esetben belföldi jogsegély kérést követően kerültek megküldésre a hiányzó dokumentumok, iratok az önkormányzati szakhatóságok részéről. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során beérkezett megkeresésekhez csatolt tervdokumentációk hiányosságai miatt, illetve az épületek használatbavételi engedélyezési eljárásai során kerültek nagyrészt kiadásra a szakhatóságunk részéről a hiánypótlási felszólítások. Ezen túlmenően **2** esetben konténeres

üzemanyagtöltő állomás létesítési engedélyezési ügyében, 1 esetben útépitési engedélyezési eljárásban, illetve 1-1 esetben működési engedélyezési eljárások (üzlet, illetve családi napközi) során adtuk ki hiánypótlásra való felhívást.


A hatósági osztályunk által a 2011. évben összesen 2 esetben került sor a hatóság által kiadott határozat jogerőre emelkedését megelőzően a szakhatósági állásfoglalásunk módosítására. Mindkét esetben a határozat tartalmának megismerését követően – személyes, illetve telefonon történt egyeztetést követően – a beruházó, illetve a tervező nyújtott be kérelmet. Összességében elmondható, hogy az előzetes egyeztetés hiányában beérkezett engedélyezési tervdokumentációkban feltüntetett – utólagosan hiányosnak mondható adatokból – szigorúbb következtetések lettek levonva.

### **Tűzvizsgálati tevékenység**

- Tűzvizsgálati eljárás megindításának okai statisztikája (diagramosan jelölve)

Tűzvizsgálat megindításának okrendszere:

Bűncselekmény gyanúja:	8 esetben
Haláleset:	2 esetben
Tűzoltó 8 napon túli sérülése:	0 esetben
100 millió forint feletti becsült kárérték:	0 esetben
III-as, vagy magasabb riasztási fokozat:	1 esetben
Tűzvédelmi szempontból indokolt:	2 esetben
Tömegtartózkodású épületben történt tüzeset:	0 esetben
Tűzvédelmi rendszer, berendezés működési hibája:	0 esetben

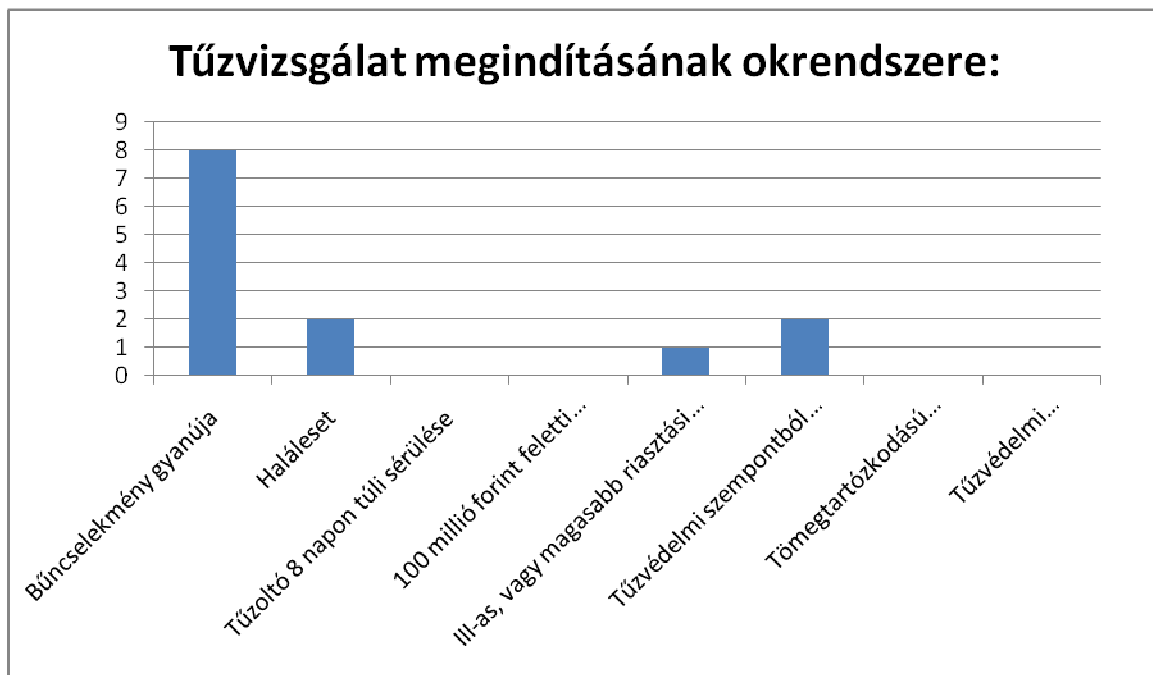

- Tűzvizsgálati jelentések végeredményének alakulása – tűzkeletkezési okokra vonatkozóan:

Elektromos energia / Kábelek vezetékek túlterhelése:	1 esetben
Nyílt láng / Lánghegesztés, lángvágás:	1 esetben
Nyílt láng / Nyílt lángú világítóeszköz:	1 esetben
Nyílt láng / Egyéb:	3 esetben
Dohányzás:	1 esetben
Egyéb / Egyéb:	1 esetben
Ismeretlen:	5 esetben



- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 40 db
- Jogorvoslati eljárások tűzvizsgálati jelentéssel kapcsolatosan (sajáthatáskörben / II. fokra felterjesztve) 0 / 0 db
- Jogorvoslati eljárások hatósági bizonyítványokkal kapcsolatosan (sajáthatáskörben / II. fokra felterjesztve): 0 / 0 db
- Az eljárások hossza napban számolva (abszolút / relatív időtartam) – határidők túllépése: 23-58 nap közötti intervallumban; határidő túllépés 1 esetben (belföldi jogsegély keretében rendőrségi dokumentumok (fényképek) megkérése; ennek teljesítése több mint 2 hónap volt).
- A megindítást követően végzéssel megszüntetett eljárások száma: 3 esetben

## Gazdálkodás, műszaki fenntartás, fejlesztés

### 2011. évi pénzügyi beszámoló

A monori Tűzoltó-parancsnokság a 2011. év folyamán 334.353 eFt-ból gazdálkodott az alábbiak szerint:

<b>BEVÉTELI FORRÁSOK:</b>	<b>Előirányzat (eFt)</b>	<b>Teljesített (eFt)</b>
Felügyeleti szervtől 2011. évi állami finanszírozás:	292.589	287.670
Intézményi működési bevételek:	3.033	3.033
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (MOL, Vecsés PH.):	1.300	1.300
Működési támogatás bevétel közp. kormányzati szervtől:	29.721	29.721
2010. évi pénzmaradvány:	7.710	7.710
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334.353</b>	<b>329.434</b>

Bevételeink: A 2011. évi normatív támogatáson felül a módosított előirányzatunk tartalmazza a 2011. évi kompenzációs támogatást, valamint a 2010. évi kiutalatlan intézményi támogatást is.

Az előző évekhez hasonlóan a dologi kiadásokra fordítható összeg rendkívül alul finanszírozott. **A dologi kiadásaink 2011. évi teljesített kiadása: 37.263 eFt, míg az éves állami finanszírozásunk 11.605 eFt.**

Májustól a működési feltételeket, valamint az év folyamán beszerzésre került készleteket és eszközöket a személyi juttatások előirányzatról engedélyezett átcsoportosításokból, a pénzmaradványból és a bevételeinkből tudtuk biztosítani.

Készlet beszerzéseink az év folyamán csak a működéshez szükséges mértékben történtek, az elhasználódott készletek, eszközök pótlására került sor.

Készlet beszerzéseink közül a hajtó- és kenőanyag kiadásunk a legnagyobb 6.187 eFt+ÁFA. A szolgáltatási kiadásainak közül a karbantartás, kisjavítás nagyságrendje a legnagyobb 5.804 eFt+ÁFA.

Monor, 2012. május 15.

**Branyiczky Márk tú. alezredes**  
kirendeltség-vezető

**Tervezett ellenőrzések alakulása**


Ellenőrzés típusai	átfogó	utó	cél
Tervezett ellenőrzések száma <sup>1</sup>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Tervezett ellenőrzések közül végrehajtott <sup>2</sup>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Terven felüli ellenőrzések <sup>3</sup>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>63</b>

<sup>1</sup> a 2011. évi ütemtervben feltüntetett ellenőrzések adatai bontásban

<sup>2</sup> a 2011 évi ütemtervben szereplő ellenőrzések közül végrehajtott ellenőrzések száma


<sup>3</sup> a 2011 évi ütemtervben nem szereplő, 2011 évben végrehajtott ellenőrzések száma, ide tartozik a más hatóságok megkeresése alapján tartott ellenőrzések száma, a közérdekű bejelentéseket követő ellenőrzések száma, valamint a tervezett ellenőrzéseket követő utó vagy céllenőrzések száma

**Események beavatkozás szerinti megoszlása típusonként  
2011-ben**

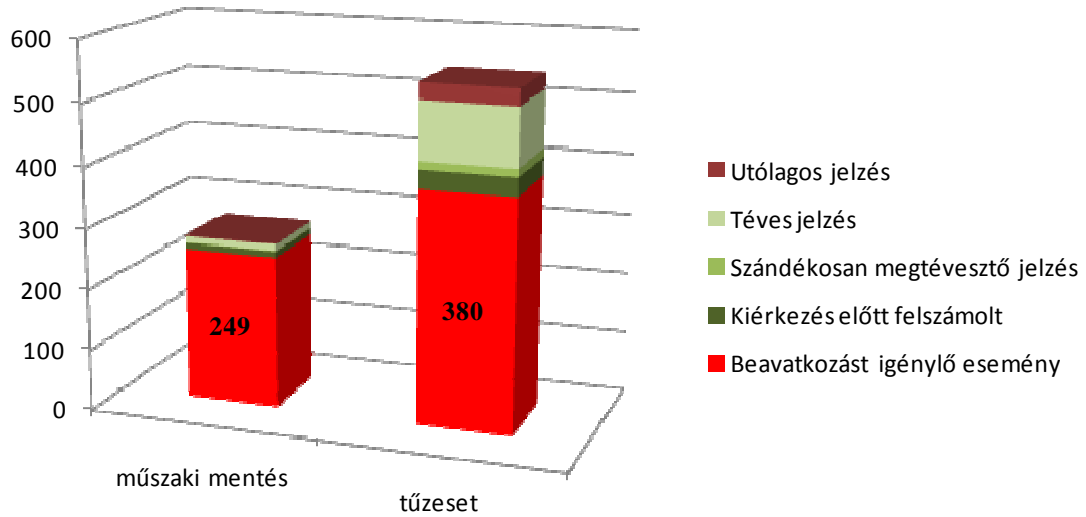


1. ábra


**Monori Tűzoltóság káreseteinek megoszlása 2001-2011. között**

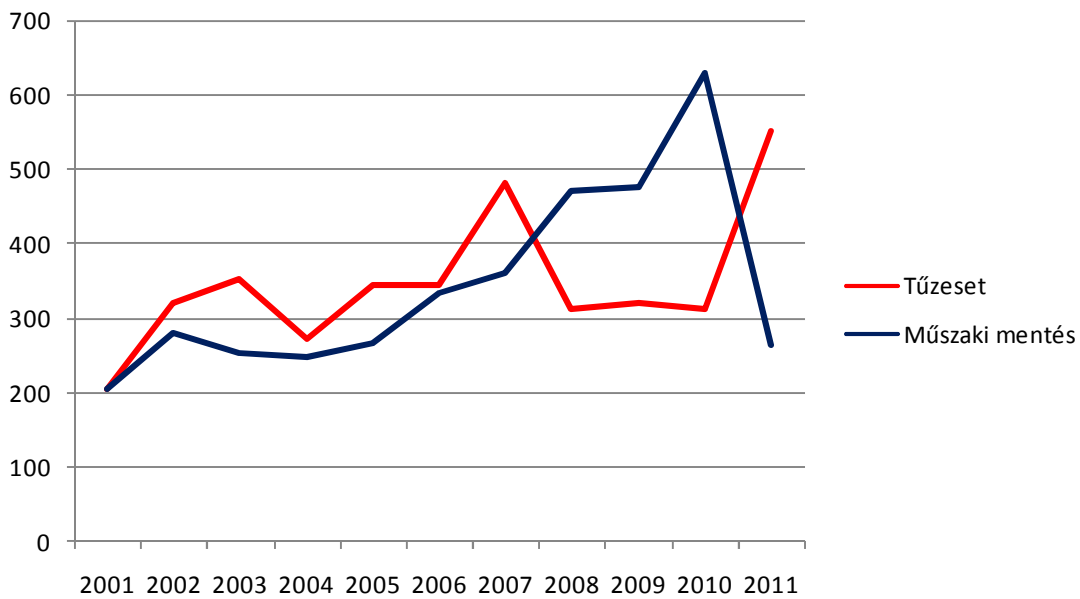

2. ábra

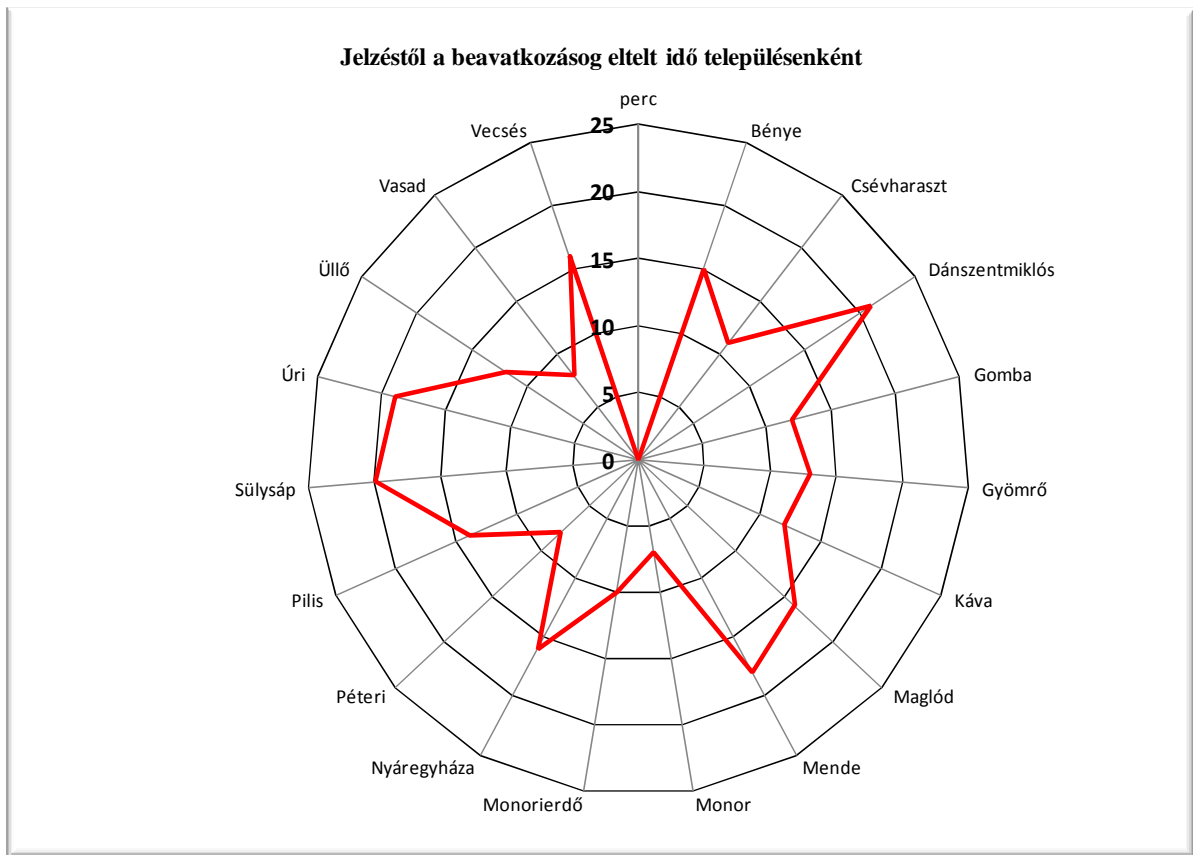

3. ábra

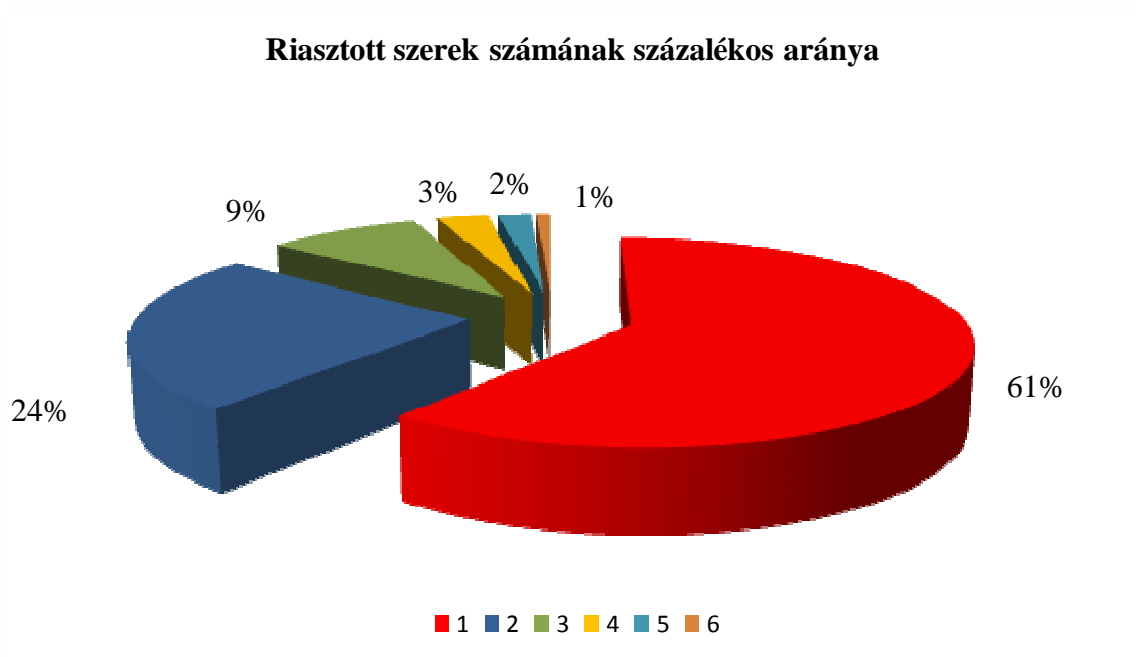

4. ábra